


Uran im Trinkwasser

Die Punkte markieren die Orte, an denen im Herbst 2006 Wasserproben entnommen wurden. Die Farbe zeigt die Höhe der Uranbelastung an.

Urangehalt (Mikrogramm je Liter):

- an der Nachweisgrenze
- 0,003 - 1
- 1 - 2
- 2 - 4
- größer 4

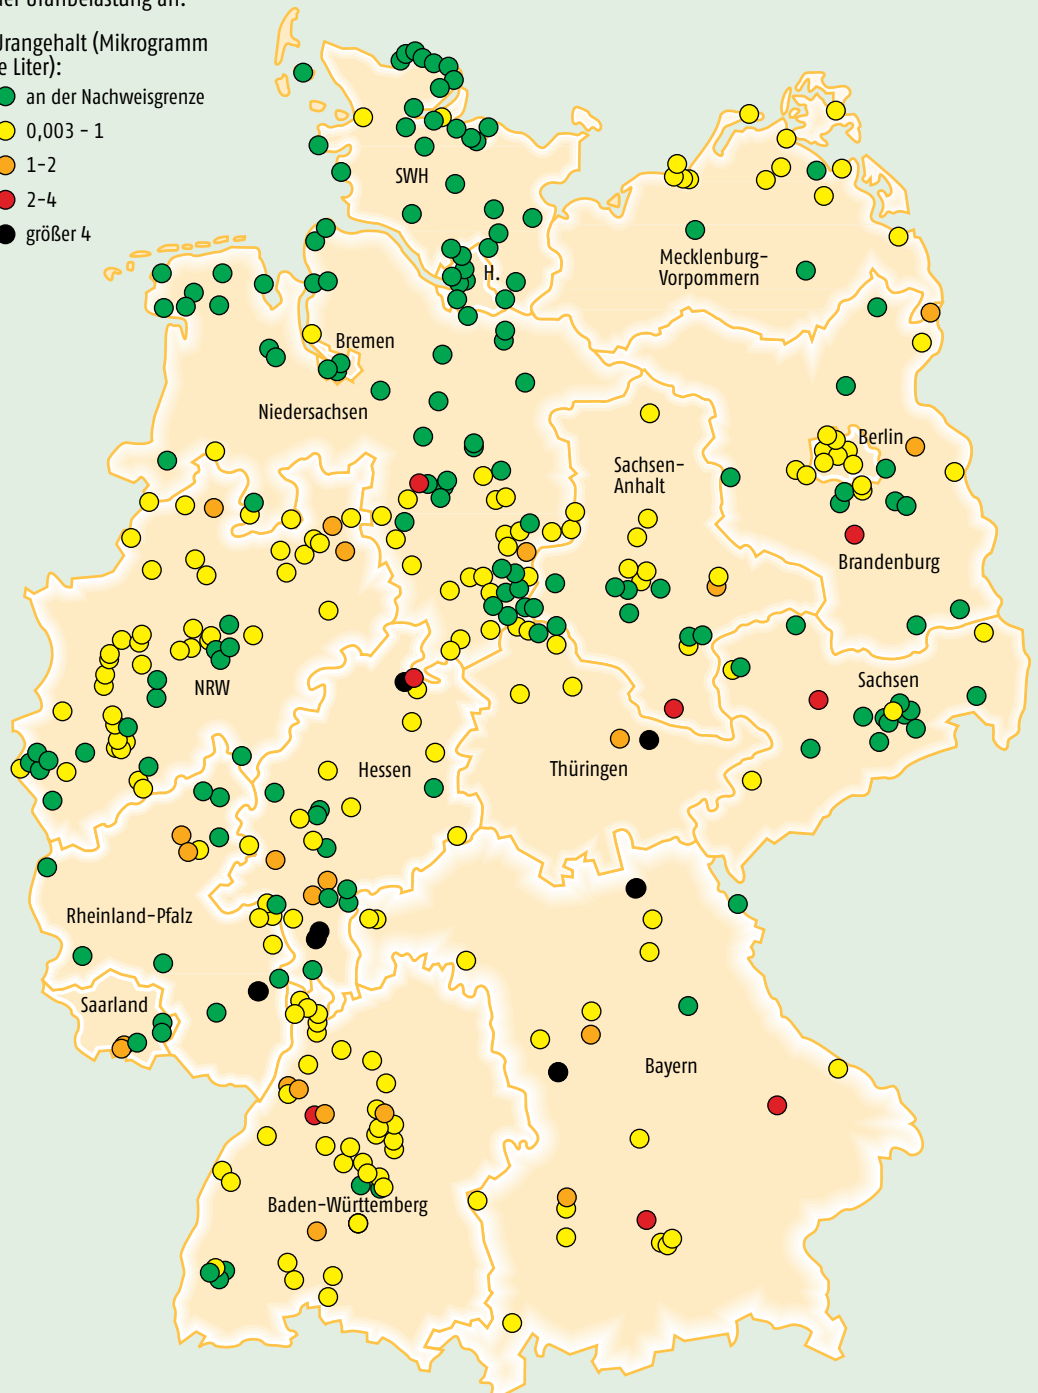

Quelle: FAL-PB, 2007 (seit 1.1.2008 JKI-PB)